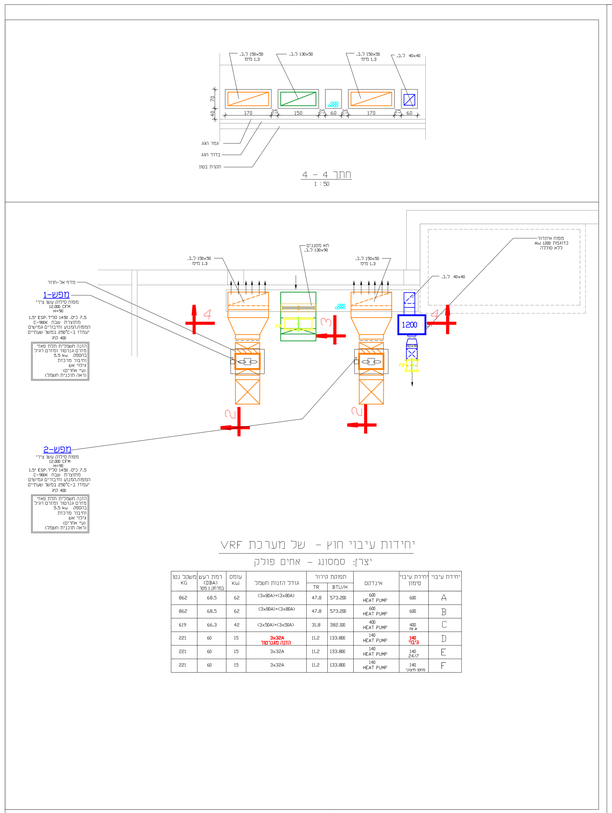

יחידת עיבוי	מספר יחידות	אינברטר	תפוקת הקרר	עודך הקנת המאבל	עומס	רמת רעש (DBA)	משקל נטו KG
			KW/BTU	KW	KW		
A	68	HR HEAT PUMP	47.8	573,359	62	68.5	862
B	68	HR HEAT PUMP	47.8	573,359	62	68.5	862
C	68	HR HEAT PUMP	31.8	382,88	42	66.3	679
D	15	HR HEAT PUMP	11.2	133,88	15	60	221
E	15	HR HEAT PUMP	11.2	133,88	15	60	221
F	15	HR HEAT PUMP	11.2	133,88	15	60	221

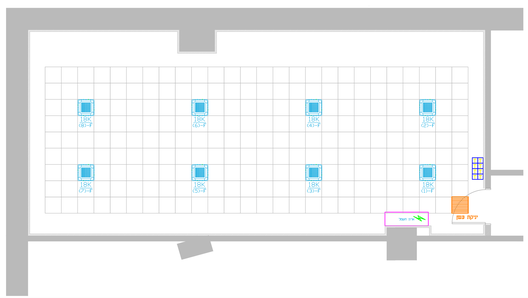

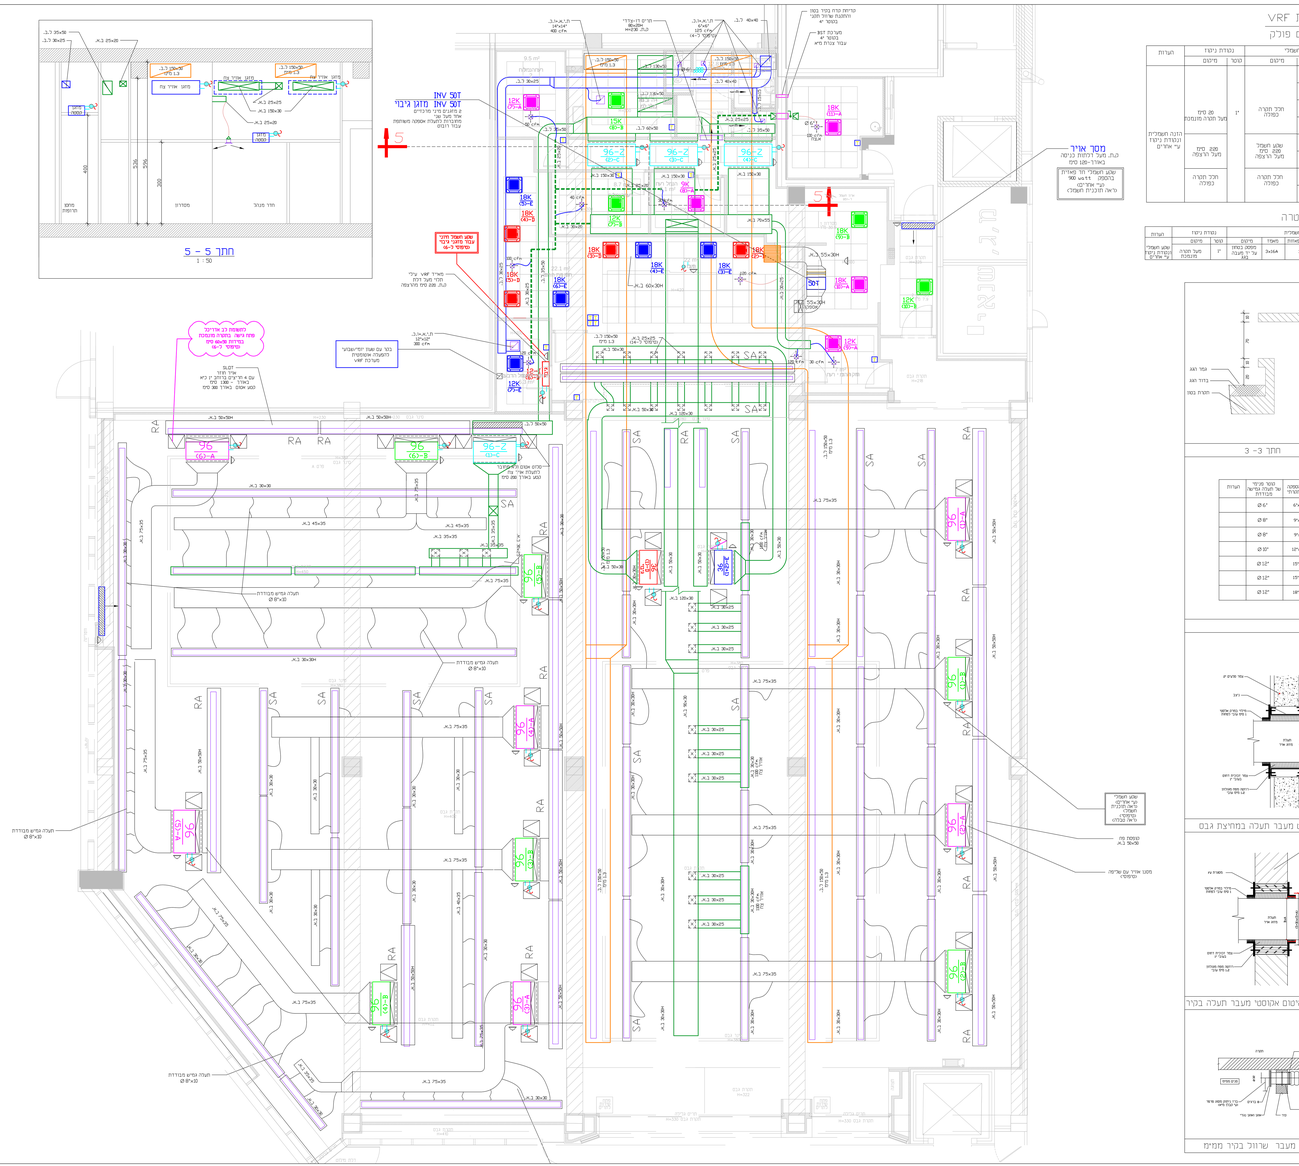

מאייד של מערכת VRF

יצ"ל: סמסונג - אחים פוקן

מזהה מאייד	מזהה דגם	תפוקה סגיר KW	תפוקה סגיר BTU	שלב המאבל		נקודת ניקוז		הערות
				מס' מאבלים	מיקום	סוגר	מיקום	
K9	ARK09GTKB4 60x60 מ"מ (כמות: 4 ב"דגם)	2.80	9,600	1	150	1"	מקי מיקום על תקרה מונמכת	הנחה תעמלית נקודת ניקוז ע"י אדריכל
K12	ARK12GTKB4 60x60 מ"מ (כמות: 4 ב"דגם)	3.67	12,300	1	150			
K15	ARK15GTKB4 60x60 מ"מ (כמות: 4 ב"דגם)	3.90	15,400	1	150			
K18	ARK18GTKB4 60x60 מ"מ (כמות: 4 ב"דגם)	3.96	19,100	1	150			
1-12	ARK12ZGLJC4 מזגן עילי	3.36	12,300	1	100		שלב המאבל מקם מיקום מעל הרצפה	
96	ARK96GBA4 (מסך לחיצה גבוה)	2.540	95,900	1	800			
Z-96 עמוד Z	ARK96GBBZ4	1.260	95,900	1	500		תכר תמרה (מחלה)	

מזגן מפוצל יצרן - אלקטרה

מזהה מפוצל מזגן	מזגן מפוצל יצרן דגם	דירוג אנרגיה	תפוקת סגיר BTU/H	הנחה תעמלית			נקודת ניקוז			הערות
				מס' מאבלים	מיקום	מס' מאבלים	מיקום	סוגר	מיקום	
1מ' עיל	אלקטרה אינוורטר 1מ' פאנל	A	48,88	168	3.4*3.4*	5.5	3	16*4	1" מעל תקרה מונמכת	שלב המאבל מקם מיקום על רצפה

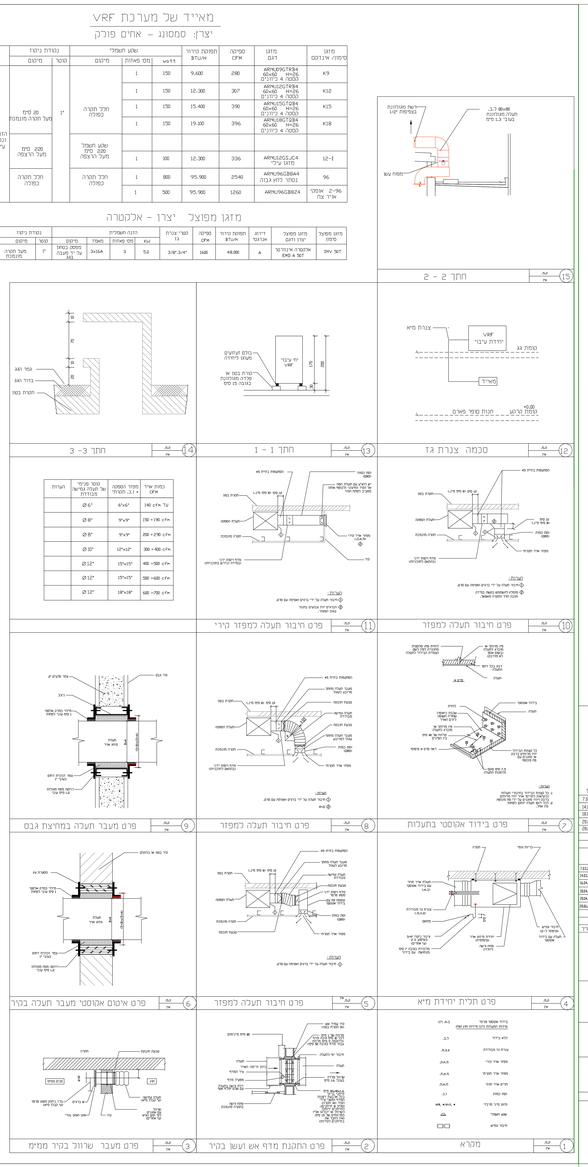

מס'	תאריך	תיאור
1	23.02.22	הוצ'ר
2	24.02.22	אדכון מול אדריכל
3	04.03.22	הכ'מע
4	06.04.22	הכ'מע
5	06.06.22	נוסח 3 מתוקן של בית מלכה לפי נוסח ממה

עדכון אחרון

רוזנר

SHELLY@studiopozner.com

מתכנן:

סופר-פארם

קיריון גלרי

תוכנית מיזוג אויר

מהדורה: 4 | עקרון | הוצ'ר | מע' מיא | הכ'מע | הכ'מע | הכ'מע